



## INFORMACJA

Szanowni Klienci, w przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości funkcjonowania kanalizacji sanitarnej Zakład Energetyki Ciepłej i Usług Komunalnych Sp. z o. o. zaleca w pierwszej kolejności wykonanie przeglądu instalacji kanalizacyjnej zgodnie z wytycznymi przedstawionymi poniżej.

Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr 75, poz. 690) wraz z późniejszymi zmianami, §125., przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości mniejszej niż 4 m od wylotów rur. Oznacza to, że każdy pion wentylacyjny musi być wyprowadzony ponad dach i zakończony specjalnym odcinkiem odpowiedzialnym za wentylację – wywiewką. Ustawodawca przewiduje jednak możliwość niewyprowadzania ponad dach budynku wszystkich pionów kanalizacyjnych. Kiedy jest to technicznie trudne, na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach należy zastosować urządzenia napowietrzające te piony i przeciwdziałające przenikaniu wycieków z kanalizacji do pomieszczeń.


**§ 125. 1. Przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów rur.**

**2. Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących pionów kanalizacyjnych, pod następującymi warunkami:**

- 1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wycieków z kanalizacji do pomieszczeń,
- 2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących:
  - a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie odpływowym,
  - b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku.

**3. Wprowadzanie przewodów wentylujących pionów kanalizacyjnych do przewodów dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi jest zabronione.**

[źródło:<http://prawo.sejm.gov.pl>]

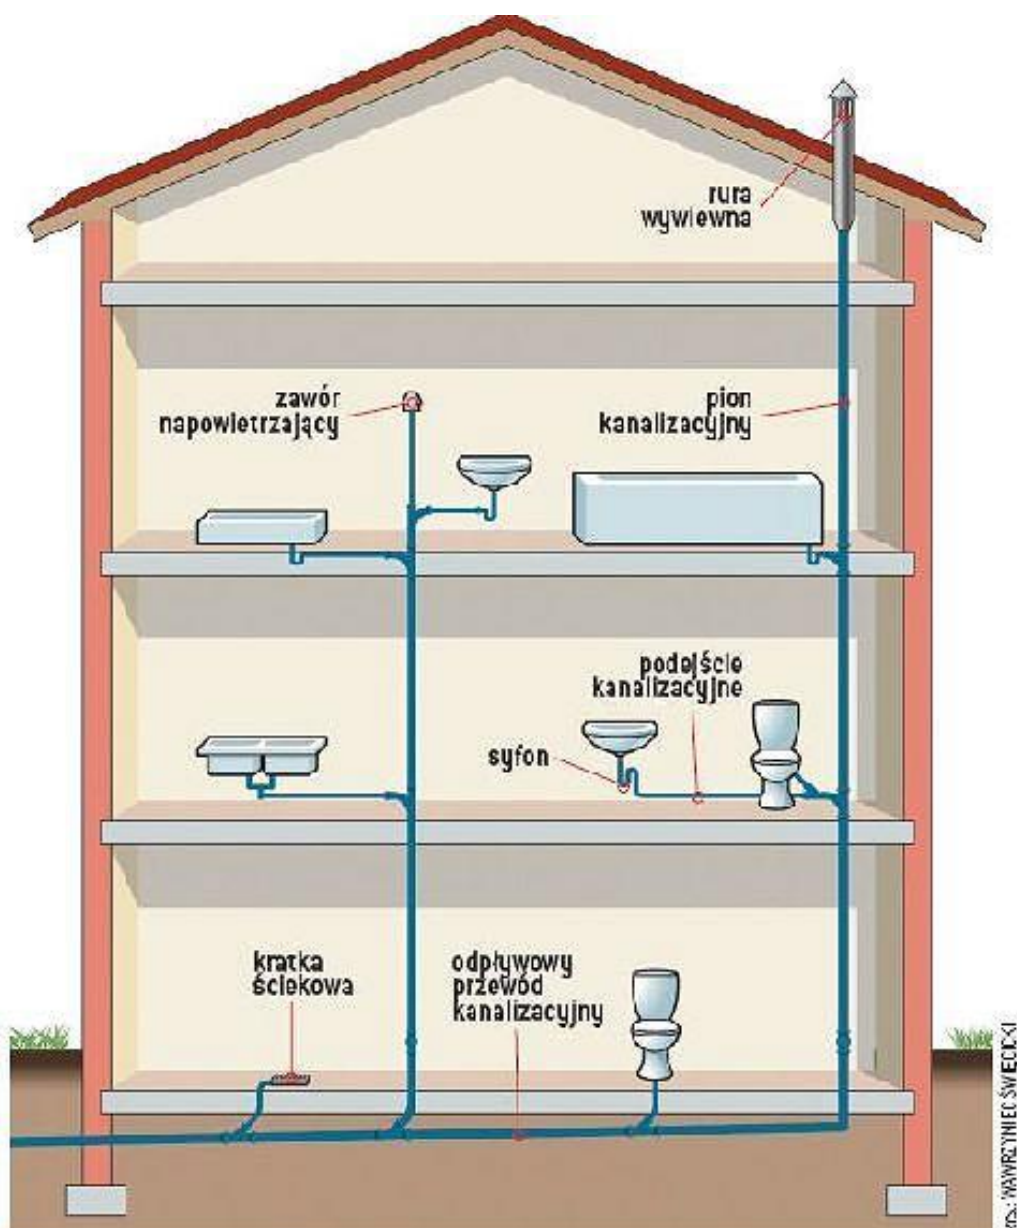

Rys. 1. Rysunek poglądowy – przykład wentylacji instalacji kanalizacyjnej

[źródło: <http://ladnydom.pl/budowa/51,106581,10129819.html?i=1>]